


Regelquerschnitt "Arthur-Pfeiffer-Straße"
Belastungsklasse 0,3
Station 0+000.00 - 0+102.13

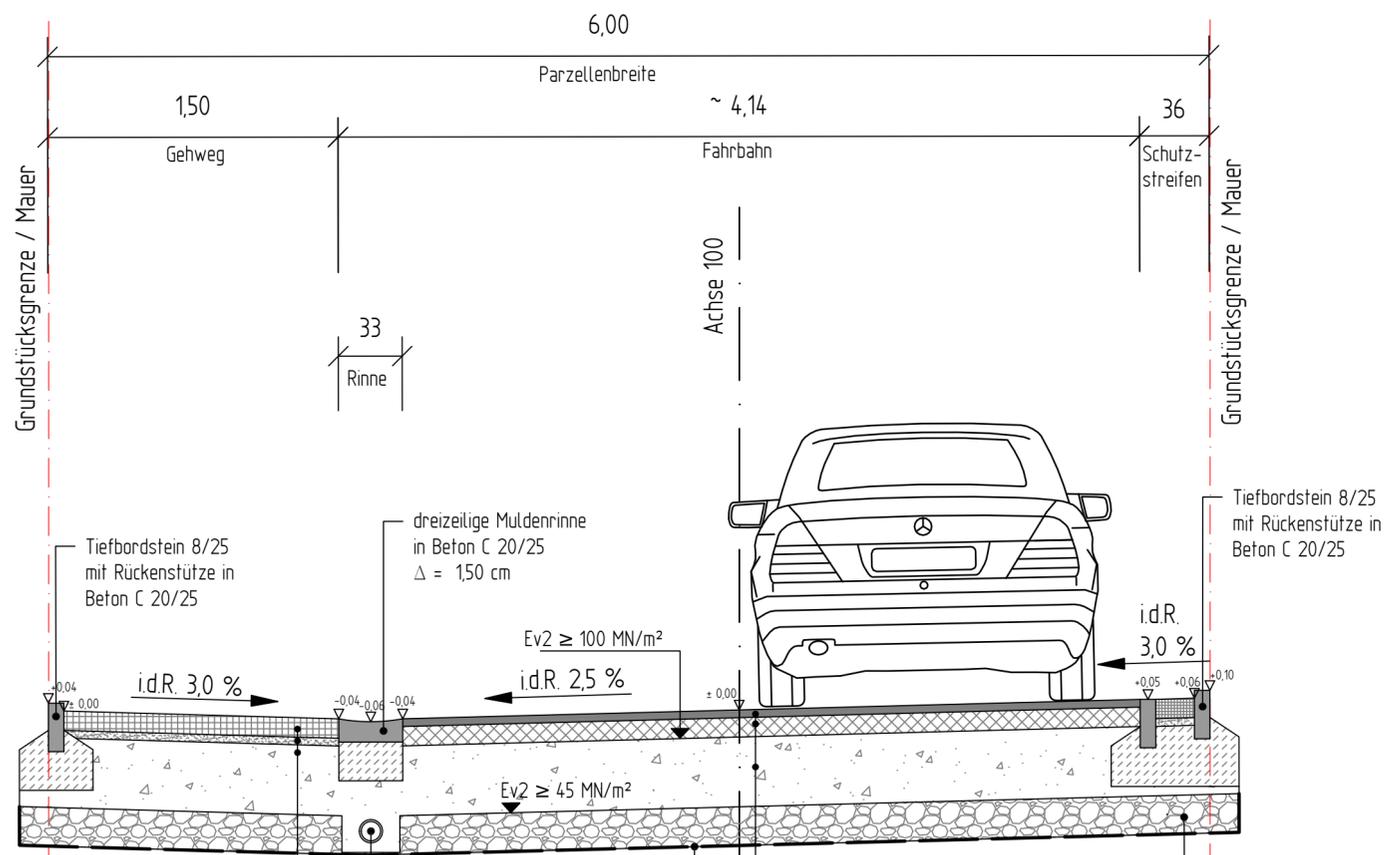

Gehwegaufbau nach RStO 12

Betonsteinpflaster 20/10/10 (grau) gem. DIN EN 1338	10,0 cm
Pflasterbett 0/5	4,0 cm
Frostschuttschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB	36,0 cm
Gesamtaufbau	50,0 cm


Drainage
DN 100

Geotextil
Robustheitsklasse 3 (GRK 3)
Flächengewicht >150 g/m³

Bodenverbesserung gem. Bodengutachten
Gumm von 09.08.2019 (Nr. 19 0420)

Asphaltdeckschicht AC 11 DN gem. ZTV Asphalt - StB	4,0 cm
Asphalttragschicht AC 32 TN gem. ZTV Asphalt - StB	10,0 cm
Frostschuttschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB	36,0 cm
Gesamtaufbau	50,0 cm

Regelquerschnitt "Fußweg"
Belastungsklasse 0,3
Station 0+000.00 - 0+044.61

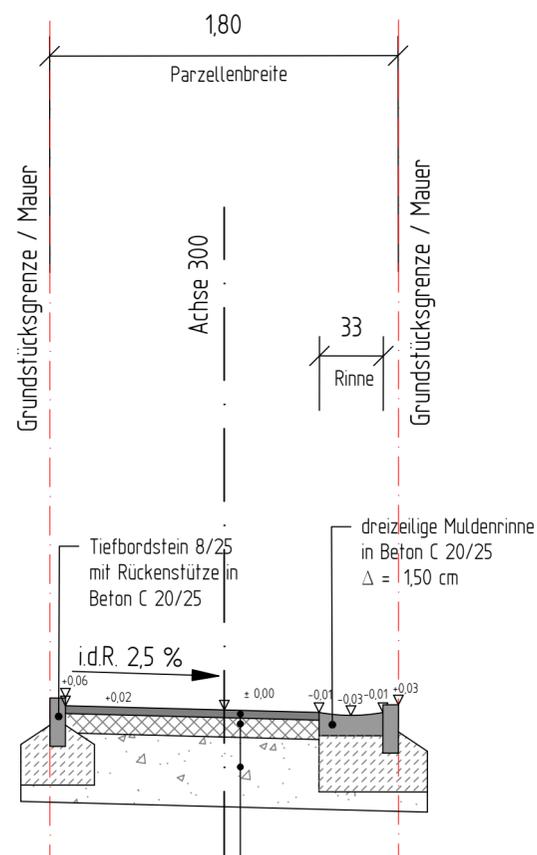

Asphaltdeckschicht AC 11 DN gem. ZTV Asphalt - StB	4,0 cm
Asphalttragschicht AC 32 TN gem. ZTV Asphalt - StB	10,0 cm
Frostschuttschicht 0/45 gem. ZTV SoB-StB	36,0 cm
Gesamtaufbau	50,0 cm

STADT WETZLAR



Der Magistrat
Tiefbauamt

Proj.-Nr.:	19-029
Unterlage:	11
Blatt-Nr.:	1
B-Plan:	

Stadtteil: Kernstadt

Leistungsphase:	Entwurf
-----------------	---------

Grundhafte Erneuerung der
"Arthur-Pfeiffer-Straße"

Aufmaß:	12.2018	Arhelger
Sachbearbeiter/in:	28.10.2021	Weller
Gezeichnet:	28.10.2021	Hirschhorn/Weller
Geprüft:		
Maßstab:	1 : 25	

Regelquerschnitte

BAUDEZERNAT

TIEFBAUAMT

gez. Dr. Viertelhausen
Bürgermeister

gez. Stolz
Leiter des Tiefbauamtes

Änderungsvermerke

Nr.	Änderung / Ergänzung	Datum	Name